


מיקום לפי הוראות המפקח במקום
מומלץ כל 4 מטר

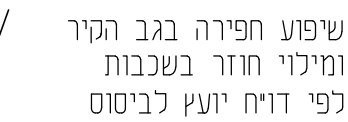

צינור שרשורי "6" ϕ
עטוף בד גאוטכני
מסננת חצץ מדורג

כיוון הניקוז לפי
הוראות המפקח במקום

$X \geq 0.5H : 0.65H$ כתלות בשתיים

- דרוש בסו"ב 30- דרגת חשיפה 1.
- דרך הארץ תאשר בכתב על ידי מתכנתנים.
- גבית חיובי הקיר יבוצע במקביל לשיקפת הבטון.
- מימיו תחוד יהיה מחומר גרונולי, ללא חרסית
- וטעון אישור בכתב מהמפקח.
- כל המוטות בקוטר 10 מ"מ עם פחית 50 ס"מ.
- כל הפחיות יקניספים קטומות עם סרגלים 1.5x1.5 ס"מ
- יש לקרוא גודל זה יחד עם תכנית פיתוח אדריכלי.
- נקו' 4 ± x1 כל 3 מ"ר לפחות.



הידוק תשתית
(חייבת להיות קרקע טבעית)
סוגה כמו חומר B

- | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| L (m) min | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |

[illegible]