


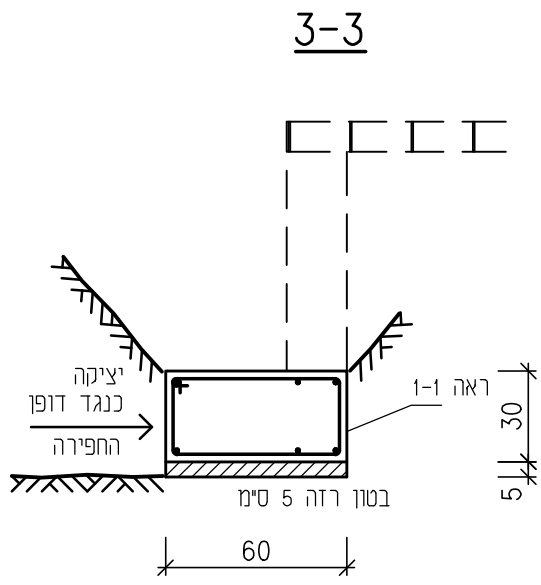
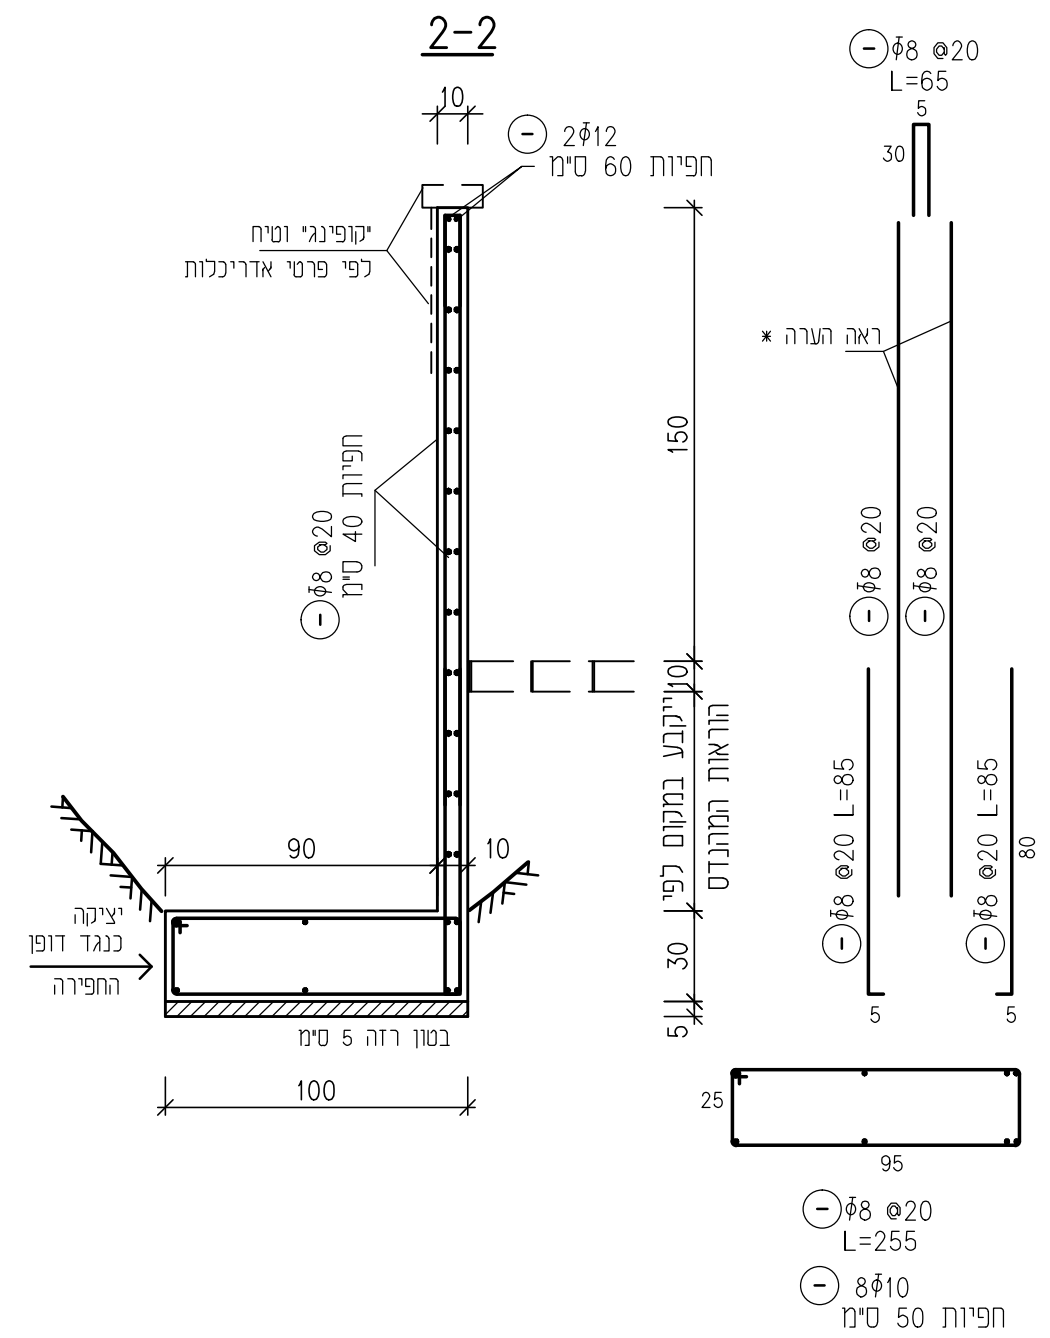
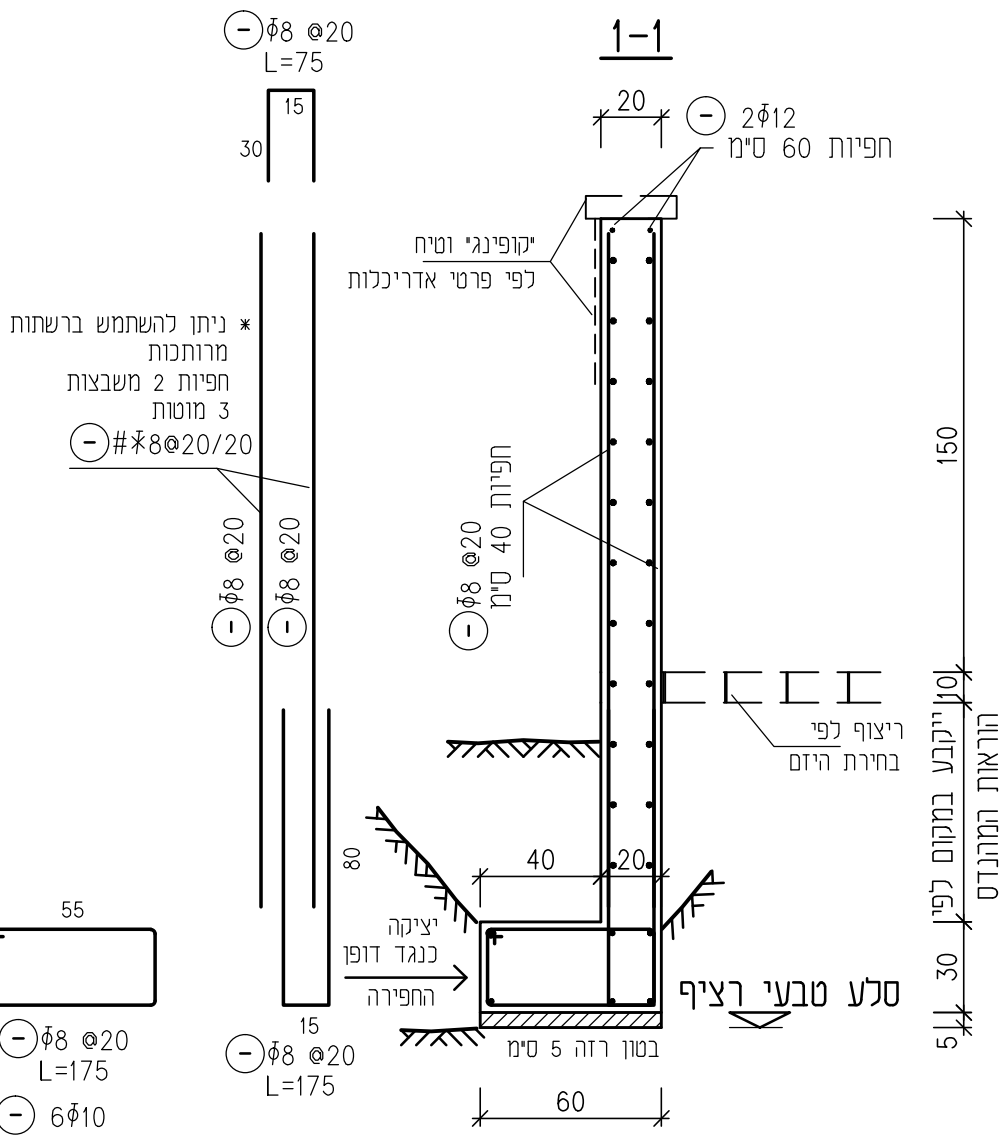


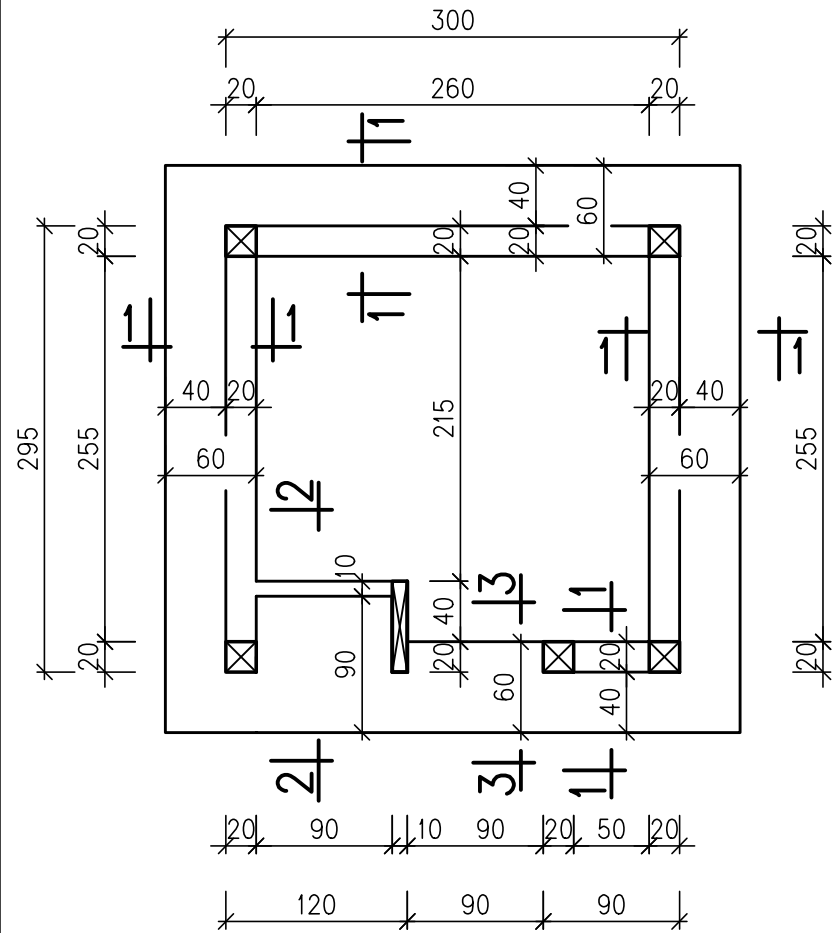

עמוד 20x20

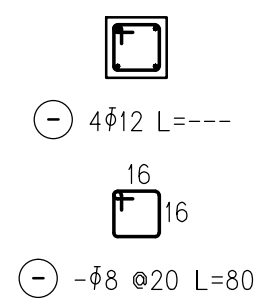

חגורה אנכית

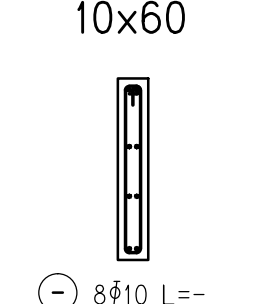

הערות:

- דרוש בטון ב-30, דרגת חשיפה 3.
- כל המוטות בקוטר phi 8 עם חפיות 40 ס"מ.
- מוטות הזיון יורחקו מהטפסות בעזרת מרחיקים פלסטיים.

גליון מס': 4	תיק מס': -	מקום: הרחבה מי עמי	פרטים	תכנית:	תאריך:	קנה מידה:	בקר:	שרטט:	תכנן:	הפצות - שינויים	תאריך	ג'ורג' לנדסמן Civil Engineer B.Sc. - מהנדס בנין קיבוץ ברקאי ד.ג.מנשה 37860 טל: 04-6387121	
			-		02/2020	1:50	-	ד.ש.	ג.ל.	לאישור האדריכל	10/02/20		
			הזמנה מס': 31/18			1:25				עדכון - לביצוע	18/02/20		
			בנין: חצר שירות למערכות דגם A							על כל טעות או אי-התאמה יש להודיע מיד למתכנן			